



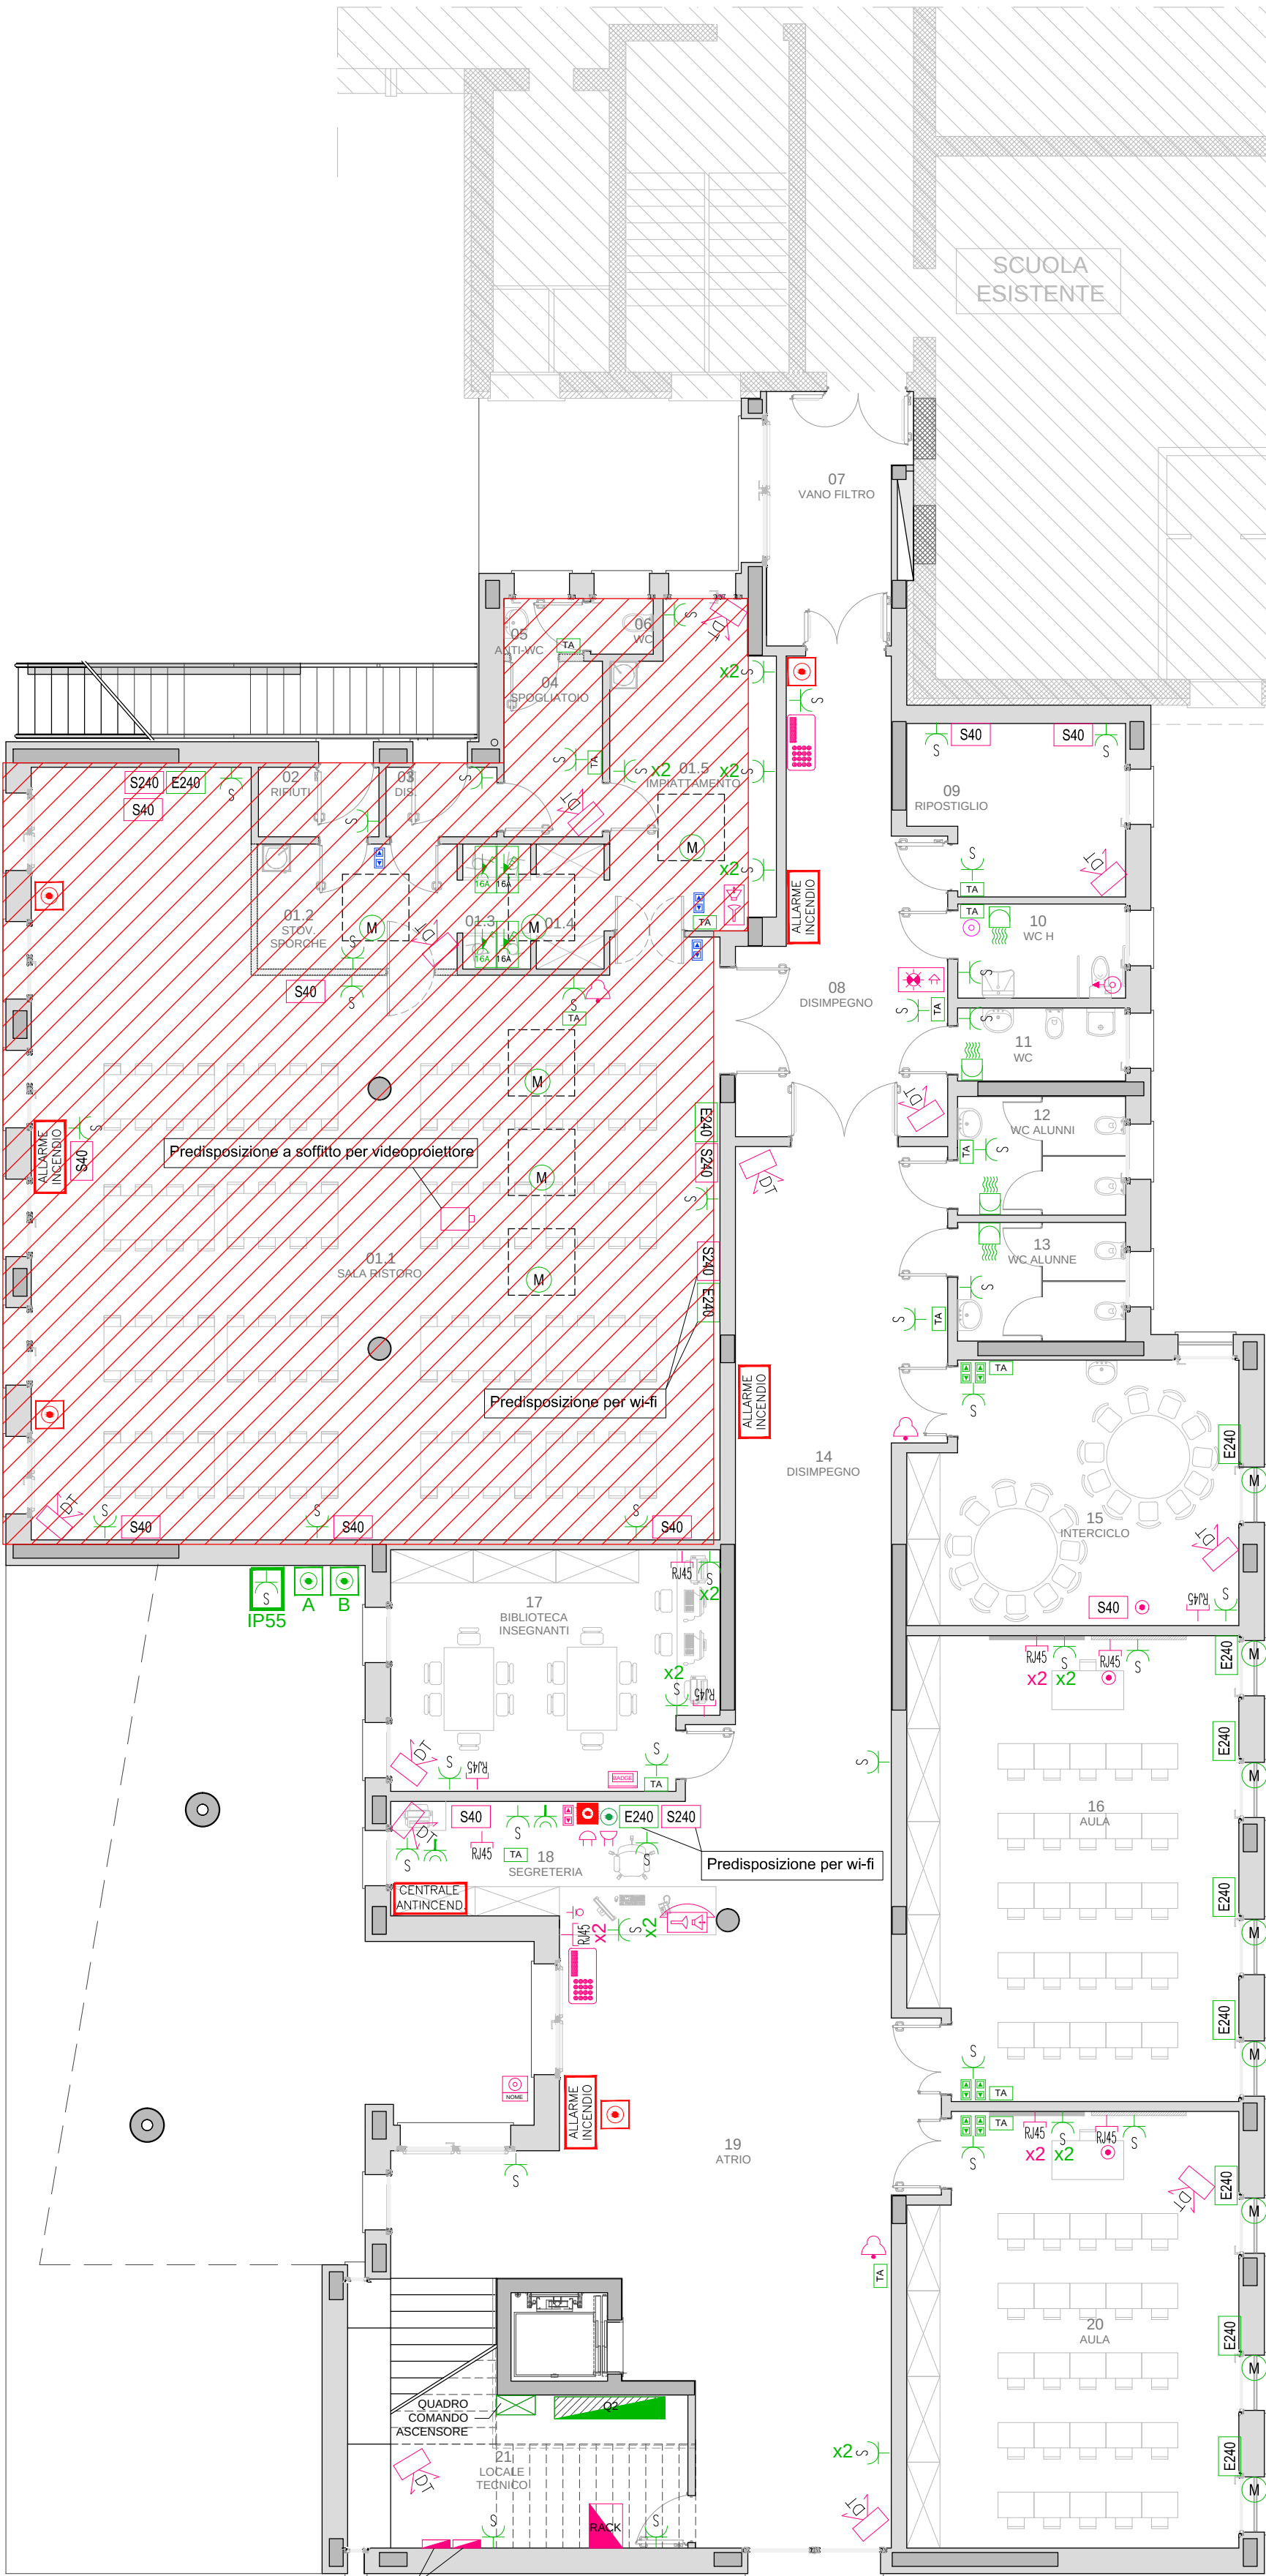

PIANTA PIANO TERRA

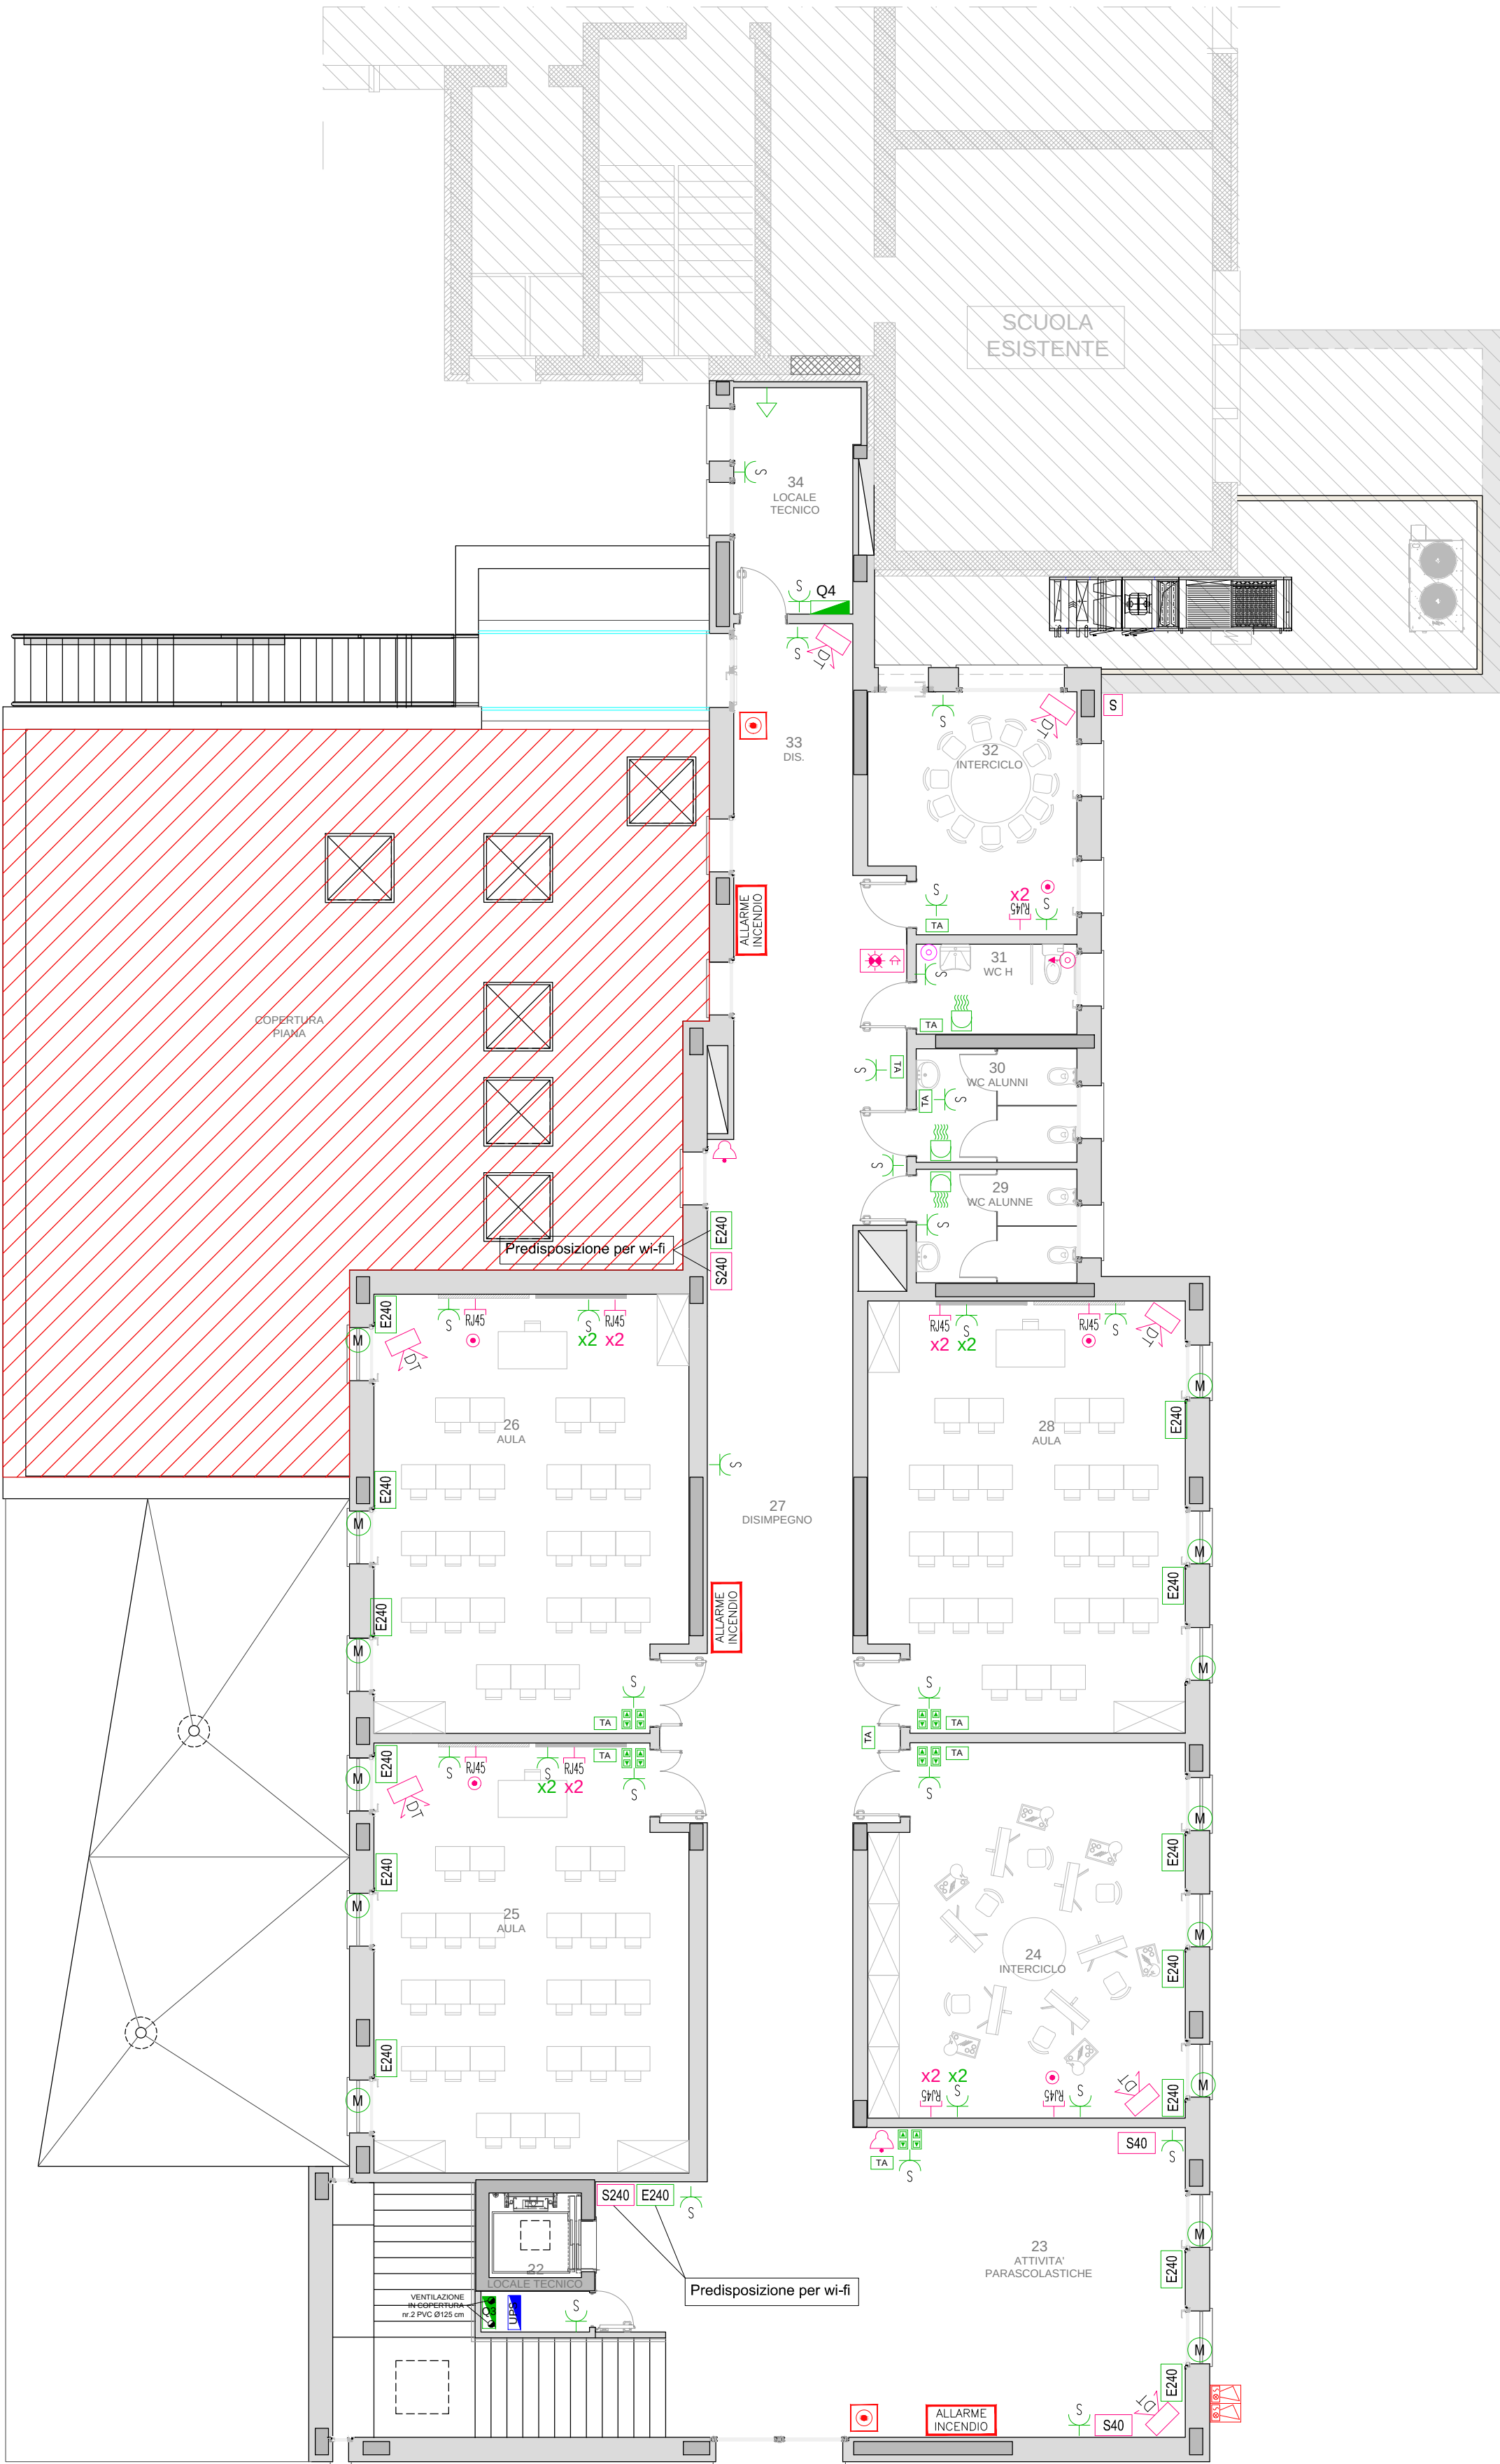


PIANTA PIANO PRIMO

LEGENDA

- PUNTO ALIMENTAZIONE E COLLEGAMENTO ATTUATORI LUCERNAI VELUX / FRANGISOLE
- PULSANTE DI CHIAMATA AULE (compreso in modulo domotico comando luce)
- PUNTO PER RESET CHIAMATA AULE (compreso in modulo domotico comando luce)
- SUONERIA CHIAMATA AULE
- PULSANTE A TIRANTE PER RICHIESTA SOCCORSO
- PUNTO A CHIAVE PER RESET CHIAMATA SOCCORSO
- RONZATORE RICHIESTA SOCCORSO
- SEGNALAZIONE OTTICA E ACUSTICA RICHIESTA SOCCORSO
- PUNTO PULSANTE D'EMERGENZA PER SGANCIO ALIMENTAZIONE EDIFICIO SOTTO VETRO DI PROTEZIONE
- PUNTO PULSANTE D'EMERGENZA PER SGANCIO ALIMENTAZIONE CIRCUITI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA EDIFICIO SOTTO VETRO DI PROTEZIONE (CIRCUITO EPO SOCCORRITORE)
- PUNTO PRESA 2x10/16 A
- PUNTO PRESA 2x10/16 A TIPO P40
- PUNTO PRESA INTERBLOCCATA CON FUSIBILI 2P+T 16A IN ESECUZIONE AD INCASSO IP65
- PUNTO PRESA INTERBLOCCATA CON FUSIBILI 3P+N+T 16A IN ESECUZIONE AD INCASSO IP65
- PREDISPOSIZIONE PER PUNTO ALIMENTAZIONE ASGIUGAMANI ELETTRICO
- COMANDO FRANGISOLE CON DOPPIO PULSANTE CON FRECCE INDICATRICI
- COMANDO ATTUATORE VELUX CON FRECCE INDICATRICI
- INTERRUTTORE PER VENTILAZIONE GIORNALIERA EVACUATORE
- PREDISPOSIZIONE CASSETTA E TUBAZIONI PER IMPIANTI DI ENERGIA AD ALTEZZA INDICATA
- PREDISPOSIZIONE CASSETTA E TUBAZIONI PER IMPIANTI SPECIALI AD ALTEZZA INDICATA
- PULSANTE CON TARGA PORTANOME
- VIDEOCITOFONO IN ESECUZIONE DA TAVOLO
- VIDEOCITOFONO IN ESECUZIONE A PARETE
- PREDISPOSIZIONE PER OROLOGIO TIMBRACATELLINI
- PRESA TELEFONICA
- SONDA DI TEMPERATURA ESTERNA
- SONDA DI TEMPERATURA INTERNA
- BADENIA
- PRESA DATI
- PREDISPOSIZIONE SIRENA IMPIANTO ANTIFURTO
- PREDISPOSIZIONE TASTIERA PER INSERIMENTO/DISINSERIMENTO IMPIANTO ANTIFURTO
- SENSORE ALLARME ANTINTRUSIONE DA PARETE RILEVATORE VOLUMETRICO A DOPPIA TECNOLOGIA
- QUADRO CONTROLLO ANTINTRUSIONE
- QUADRO DATI RACK
- GRUPPO DI CONTINUITA' UPS
- Q2 QUADRO ELETTRICO GENERALE Dimensione: 2006 (L) x 465 (P) x 2000 (H) mm
- Q3 QUADRO ELETTRICO ILLUMINAZIONE D'EMERGENZA Dimensione: 600 (L) x 250 (P) x 800 (H) mm
- Q4 QUADRO ELETTRICO CENTRALE TERMICA Dimensione: 621 (L) x 250 (P) x 1446 (H) mm

INDIVIDUAZIONE OPERE 2° STRALCIO FUNZIONALE (MENZA)

DISPOSIZIONE DELLE APPARECCHIATURE AI FINI DELL'ELIMNAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NORMA CEI 64-52

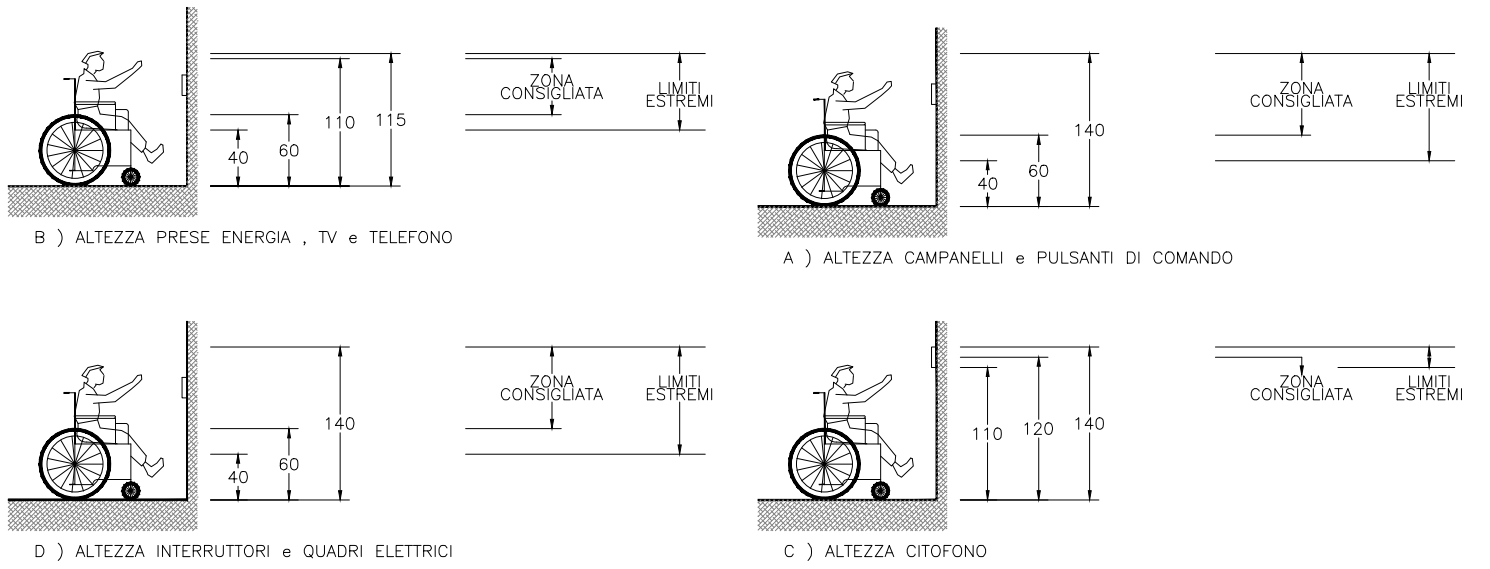

NOTE

- Particolare attenzione dovrà essere posta al problema acustico. I passaggi da un locale all'altro dovranno essere ripristinati e sigillati con idonei materiali/sacchetti che possano ripristinare le condizioni acustiche originarie della struttura.
- Dovrà essere ripristinato il grado EI nelle pareti di separazione tra i vari compartimenti antincendio ove previsti.



Regione Veneto



Comune di Galliera Veneta

NUOVA SCUOLA PRIMARIA "don Guido Manesso"
PROGETTO ESECUTIVO - 1° STRALCIO FUNZIONALE

E.02.00

SCHEMA DI DISTRIBUZIONE IMPIANTO FORZA MOTRICE E SPECIALI
Piano terra e piano primo

data 14/12/2018

scala 1:100

E_ Stato di progetto - Impianti elettrici.svg

committente: Comune di Galliera Veneta

progettazione architettonica: arch. Fernando Tomasello
arch. Monica Pastore

progettazione specialistica: ing. Gioele Curtarello