


SCHEMA IMPIANTO ANTINCENDIO

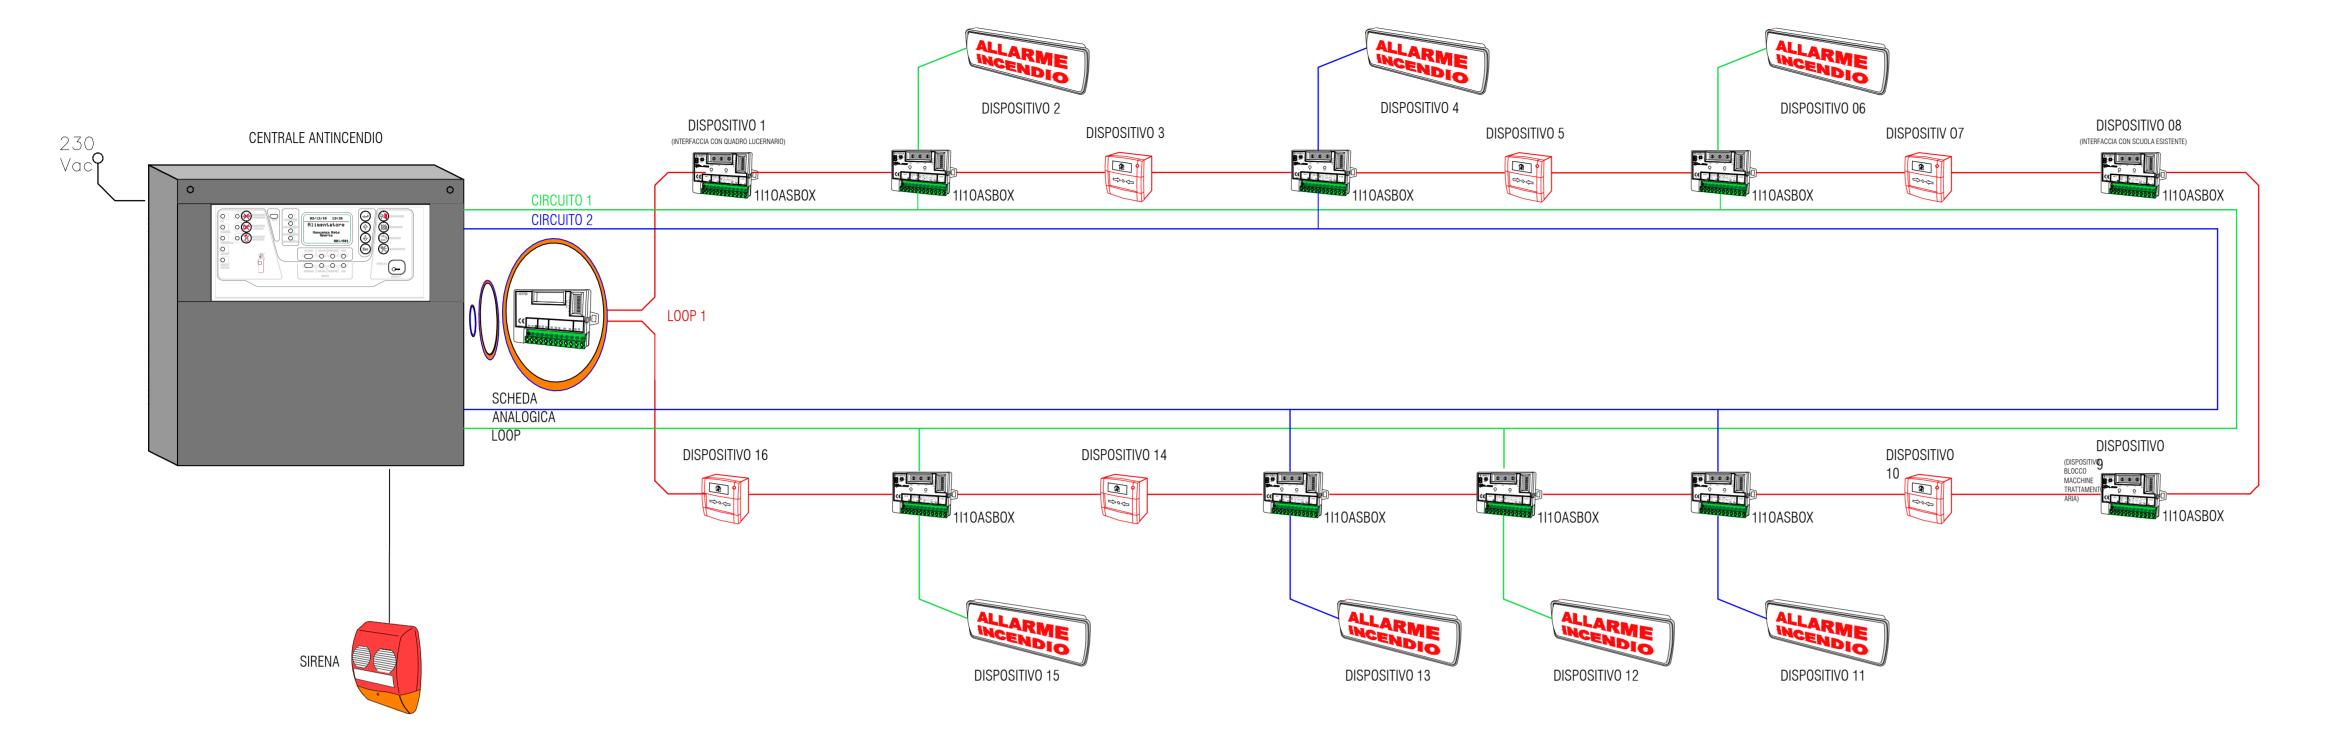

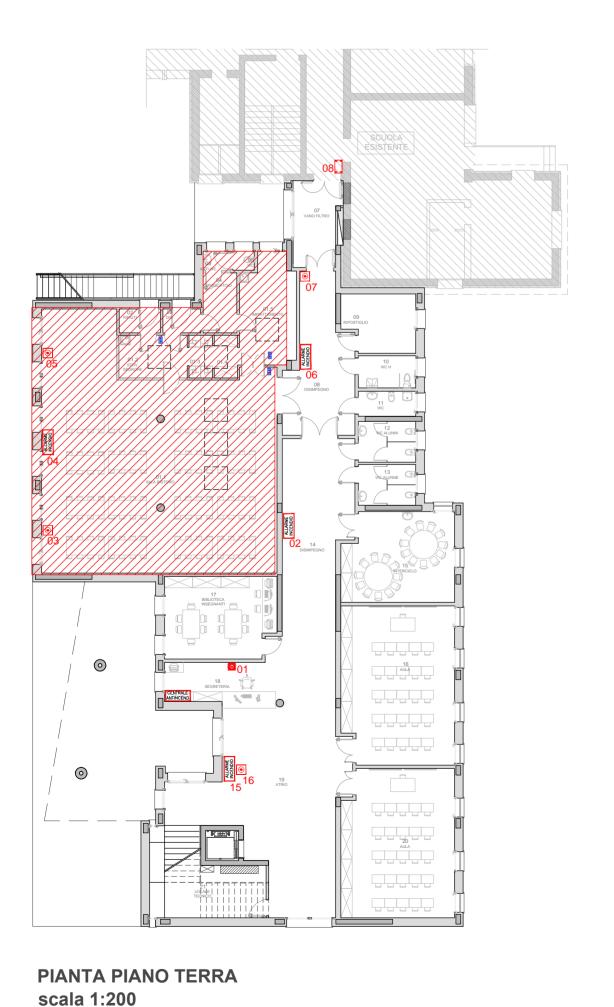

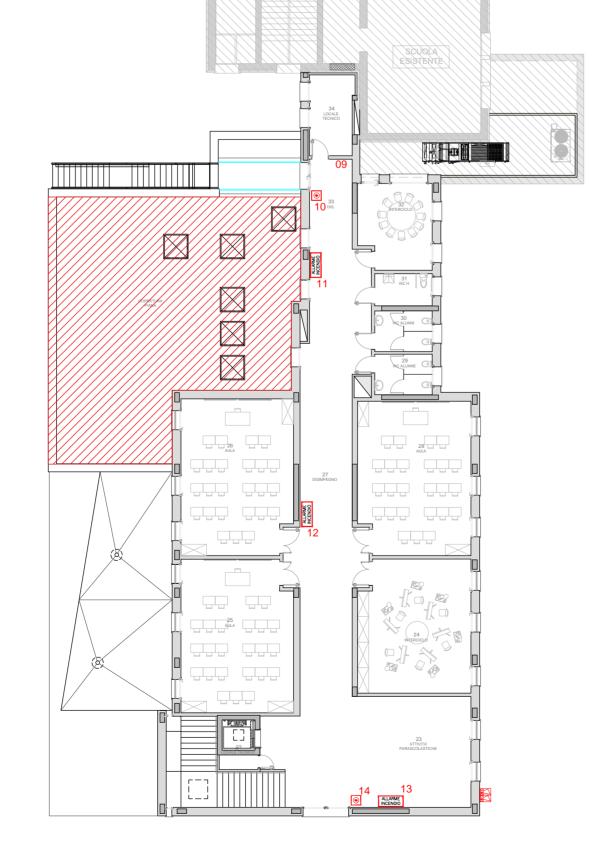

PIANTA PIANO PRIMO

scala 1:200

LEGENDA

ALLARME INCENDIO PANNELLO DI SEGNALAZIONE OTTICA E ACUSTICA

CENTRALE ANTINCENDIO

SIRENA AUTOALIMENTATA PER IMPIANTO ANTINCENDIO CON FLASH

PULSANTE D'EMERGENZA PER AZIONAMENTO APERTURA EVACUATORE

PULSANTE D'EMERGENZA SOTTO VETRO DI PROTEZIONE

NOTE

1) In ambiente classificato basso/medio rischio d'incendio in ciascuna zona deve essere installato un numero di pulsanti di segnalazione manuali tali da:

- essere raggiunti da ogni parte con un percorso non maggiore di 30 metri

- devono essere almeno due e posizionati in prossimità di tutte le uscite di sicurezza
- devono essere installati in posizione visibile e accessibile ad una altezza compresa tra 1 e 1,6 m
- devono essere completi di cartello conforme UNI 7546-16

2) I cavi devono essere resistenti al fuoco per almeno 30 minuti secondo CEI-EN- 50200, a bassa emissione di fumo e zero alogeni.

3) I loop dovrà essere un circuito chiuso

4) Il lopp avrà percorsi distinti tra ingresso ed uscita dalla centrale allarme

5) Cavo twistato passo stretto 5/10 cm, schermato, capacità ammessa 0,5juF

6) Il loop antincendio dovrà essere predisposto per la futura realizzazione della zona mensa, evitando la realizzazione di giunzioni al di fuori delle apparecchiature antincendio. Il circuito sarà temporaneamente baypassato fino alla realizzazione del 2° stralcio. Si dovranno evitare per quanto possibile giunzioni su scatole di derivazione collegando direttamente i moduli del loop tra loro.

CAVI PER LINEE LOOP, DA VALUTARE SECONDO LA LUNGHEZZA DEL LOOP

CSAI50.5 Cavo resistente al fuoco TW-SCH. CEI EN 50200 PH 30 LSZH 2x0.5mm² lunghezza massima 500mt CSAI51 Cavo resistente al fuoco TW-SCH CEI EN 50200 PH 30 LSZH 2x1mm² lunghezza massima 1000mt CSAI51.5 Cavo resistente al fuoco TW-SCH. CEI EN 50200 PH 30 LSZH 2x1.5mm² lunghezza massima 1500mt CSAI52.5 Cavo resistente al fuoco TW-SCH. CEI EN 50200 PH 30 LSZH 2x2.5mm² lunghezza massima 2000mt

INDIVIDUAZIONE OPERE 2° STRALCIO FUNZIONALE (MENSA)

